



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 30.03.2015 r.

OR.272.1.9.2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczeki - od km 1+250 do km 5+065 - gm. Walim - zakończenie zadania**

W związku z zapytaniem z dnia 25.03.2015 r. jednego z wykonawców następującej treści:

„1. Specyfikacja D-05.03.05a zawiera wymagania norm nieobowiązujących już PN-S-96504 oraz PN-S-96025. Wnosimy o zmianę zapisów zgodnie z normą PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe beton asfaltowy oraz Wymaganiami Technicznymi WT-1 i WT-2 2010.

2. Wnosimy o dopuszczenie wbudowania warstwy wiążącej z mieszanki AC 16 W zgodnie z tabl. 10 WT-2 2010 warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S lub AC 8 S zgodnie z tabl. 15 WT-2 2010.

3. W przedmiarze występują krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm i 15x30 wykonane z betonu. Na rysunkach planu sytuacyjnego są wymienione krawężniki: mostowy 20x30, betonowy 15x30, granitowy. Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane krawężniki mostowe.

4. Prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego kotwienia bariery ochronnej do muru oporowego.

5. W której pozycji przedmiaru uwzględniono nawierzchnie bitumiczne chodnika na mostach? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie projektowanej konstrukcji chodnika mostowego – dwie warstwy bitumiczne grubości 4 cm i 12 cm – łącznie 16 cm grubości.

6. W jaki sposób Zamawiający przewiduje kotwienie balustrad mostowych do nawierzchni chodnika – prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego.

7. Czy nawierzchnia chodników na moście ma być wykonana na istniejącej konstrukcji betonowej chodników oraz czy konstrukcja istniejących chodników ma być rozebrana na głębokość 16 cm.

8. Czy Zamawiający posiada lub wskaże miejsce do utylizacji materiałów pochodzących z frezowania nawierzchni bitumicznych oraz robót rozbiórkowych? Jeśli tak, to prosimy o podanie odległości od terenu budowy.

9. Prosimy o podanie konstrukcji odtworzenia nawierzchni jezdni jaka jest wykonywana po trwających obecnie robotach kanalizacji sanitarnej.

10. W pozycji nr 110 przedmiaru wyszczególniono 106 sztuk regulacji pionowej studzienek dla włączów

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

kanałowych kanalizacji sanitarnych. Czy ilość ta uwzględnia wszystkie studnie do regulacji – również te, które dopiero będą wykonane w toku prac robót sanitarnych?

11. Prosimy o podanie konstrukcji (zakresu grubości) istniejącej nawierzchni bitumicznej przeznaczonej do frezowania.

12. Prosimy o podanie lokalizacji poszerzeń jezdni wymienionych w dziale nr 8 przedmiaru.

13. Czy w pozycji nr 28 przedmiaru robót należy uwzględnić koszty składowania i utylizacji frezowiny?"

14. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie z numeracją i wysokością studzienek ściekowych, które mają być wycenione.

15. Prosimy o przesłanie szczegółów konstrukcyjnych następujących elementów:

- zakotwienie balustrad mostowych,
- studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu",

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

W specyfikacjach technicznych D-05.03.05a należy korzystać z normy PN-EN 13108-1 – mieszanki mineralno-asfaltowe.

Ad. 2

Dopuszczono wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S lub AC 8S, wyrażamy także zgodę na wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W.

Ad. 3

Krawężniki mostowe mają być wykonane jako betonowe o wymiarach 20x30 cm.

Ad. 4

Szczegóły zakotwienia barier ochronnych do muru oporowego należy uzgodnić z zamawiającym po wykonaniu odkrywek muru oporowego.

Ad. 5

W 71 pozycji kosztorysu grubość warstwy ścieralnej wynosić powinna 12 cm, grubość ta wynika z konieczności wyniesienia chodnika względem konstrukcji jezdni na obiekcie mostowym. Pozycje uwzględniające nawierzchnie bitumiczne na obiektach mostowych to 70-73.

Ad. 6

Balustrady należy zakotwić za pomocą np. śrub stalowych.

Ad. 7

Nawierzchnię chodników na obiektach mostowych należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym nr 7 – nawierzchnię należy wykonać na istniejącej konstrukcji.

Ad. 8

Zamawiający wskaże miejsce do składowania materiałów pochodzących z frezowania. Należy przyjąć wywóz



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

zgodnie z przedmiarem poz. 28.

Ad. 9

Warstwy konstrukcyjne odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach kanalizacji sanitarnej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, z mieszanki mineralno bitumicznej o uziarnieniu 0/8,0 mm, asfalt D50/70 wg PN-S-96025,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, z mieszanki mineralno bitumicznej o uziarnieniu 0/12,8 mm, asfalt D50/70 wg PN-S-96025,
- projektowana górna warstwa podbudowy o gr. 20 cm z mieszanki kruszywa kamiennego fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie,
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej granulacji 0/63 mm,
- zagęszczony wymieniony grunt z wykopu (wskaźnik zagęszczenia) Is-0,95
- podłoże: grunt rodzimy, typu nośności G1.

Ad. 10

W poz. 110 przedmiaru ujęto także studnie, które dopiero zostaną wykonane w toku prac.

Ad. 11

Grubość istniejącej nawierzchni bitumicznej wynosi około 4 cm.

Ad. 12

Poszerzenia wykonać należy na odcinku od

km 1+280 do km 1+750

km 1+940 do km 1+960

km 2+120 do km 2+280

km 2+800 do km 2+870

Łącznie 512 m²

Ad. 13

Zamawiający wskaże miejsce do składowania materiałów pochodzących z frezowania. Należy przyjąć wywóz zgodnie z przedmiarem poz. 28.


Ad. 14

Studzienki ściekowe należy dobrać z typowych elementów, tak aby głębokość osadnika wynosiła około 1,0m. Łączna głębokość studzienek wynosi około 2,5m.

Ad. 15

Szczegóły zakotwienia barier ochronnych do muru oporowego należy uzgodnić z Zamawiającym po wykonaniu odkrywek muru oporowego. Studzienki ściekowe należy dobrać z typowych elementów.

Ponadto aby umożliwić Wykonawcom uwzględnienie powyższych odpowiedzi w ofertach,

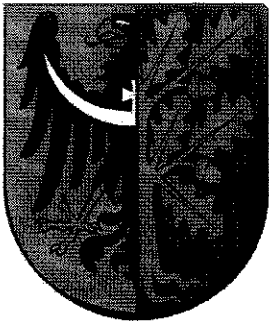

STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Zamawiający działając na podst. art. 38 ust. 6 przedłuża termin składania ofert do dnia 03.04.2015 r.
Godziny składania ofert i ich otwarcia pozostają bez zmian.

STAROSTA
Jacek Cichota

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl

Uwaga